



1 DETALHE TÍPICO DA CAIXA DE HIDRANTES TIPO 1 E TIPO2
SEM ESCALA

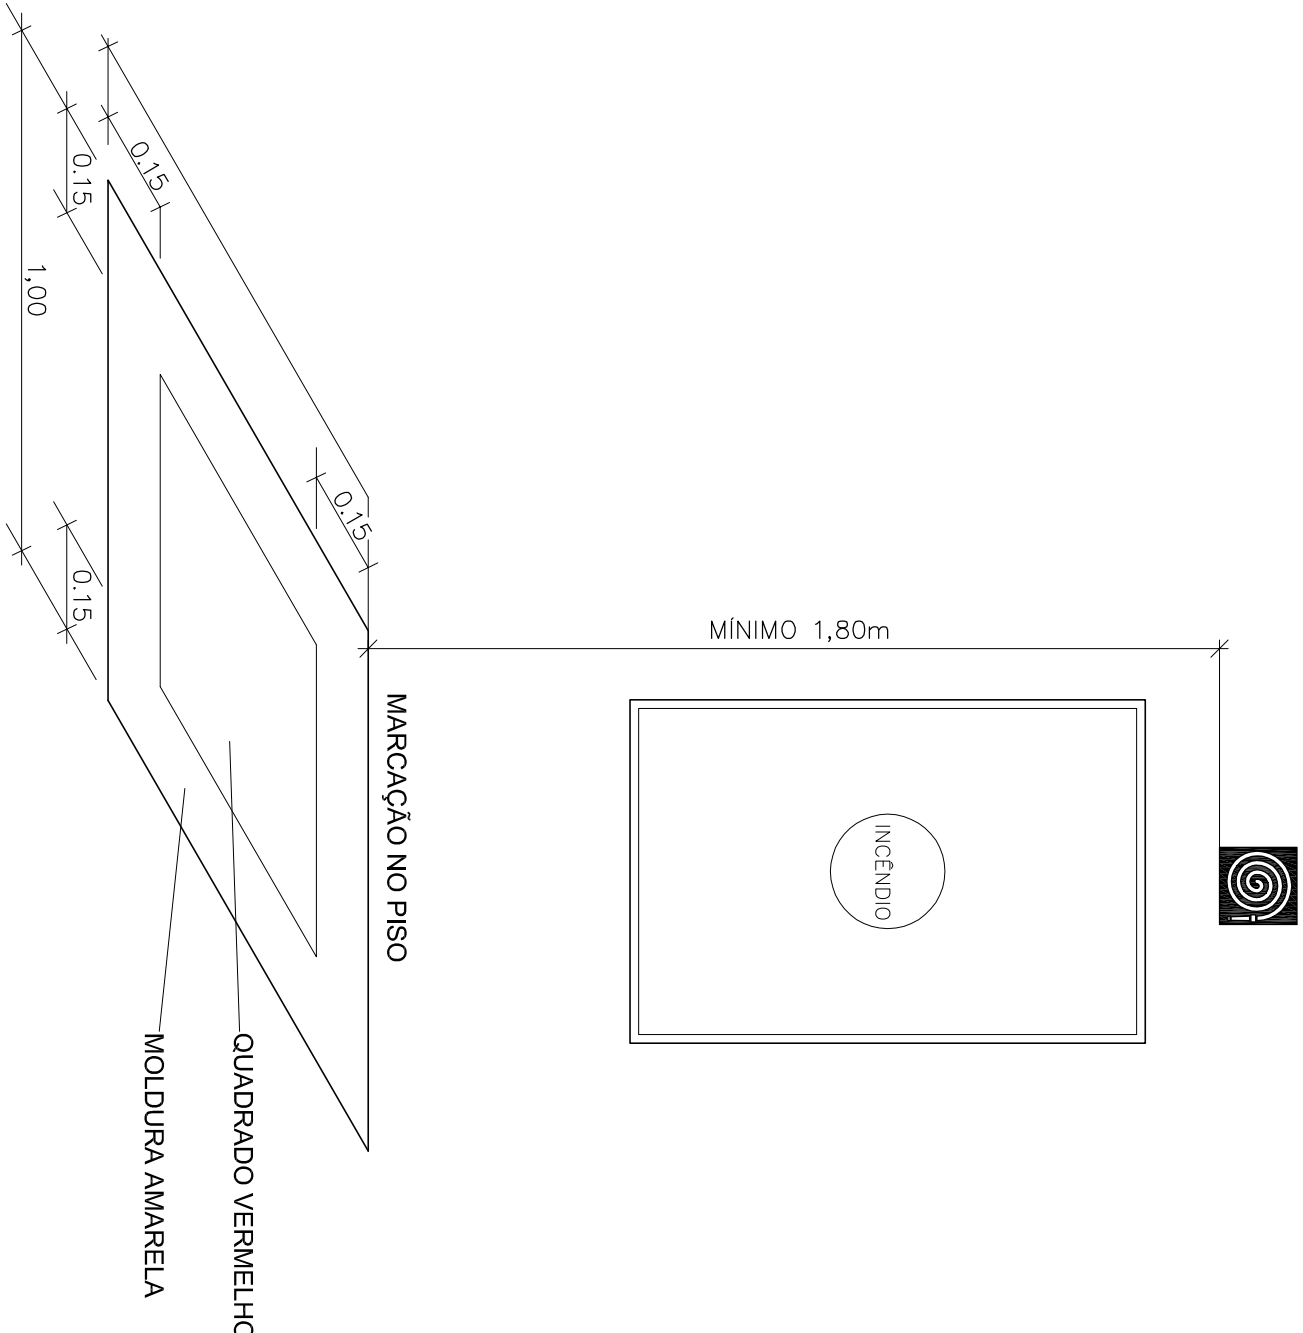


2 SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE SEM ESCALA

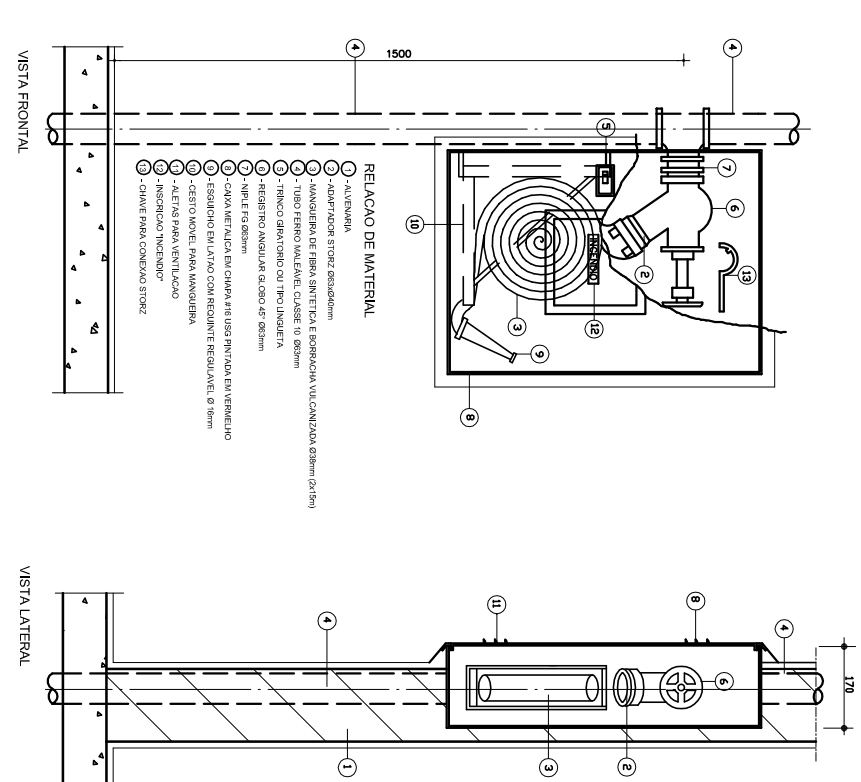


3 ABRIGO PARA MANGUEIRA (HIDRANTE) EMBUTIR
SEM ESCALA




4 PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA 1/100

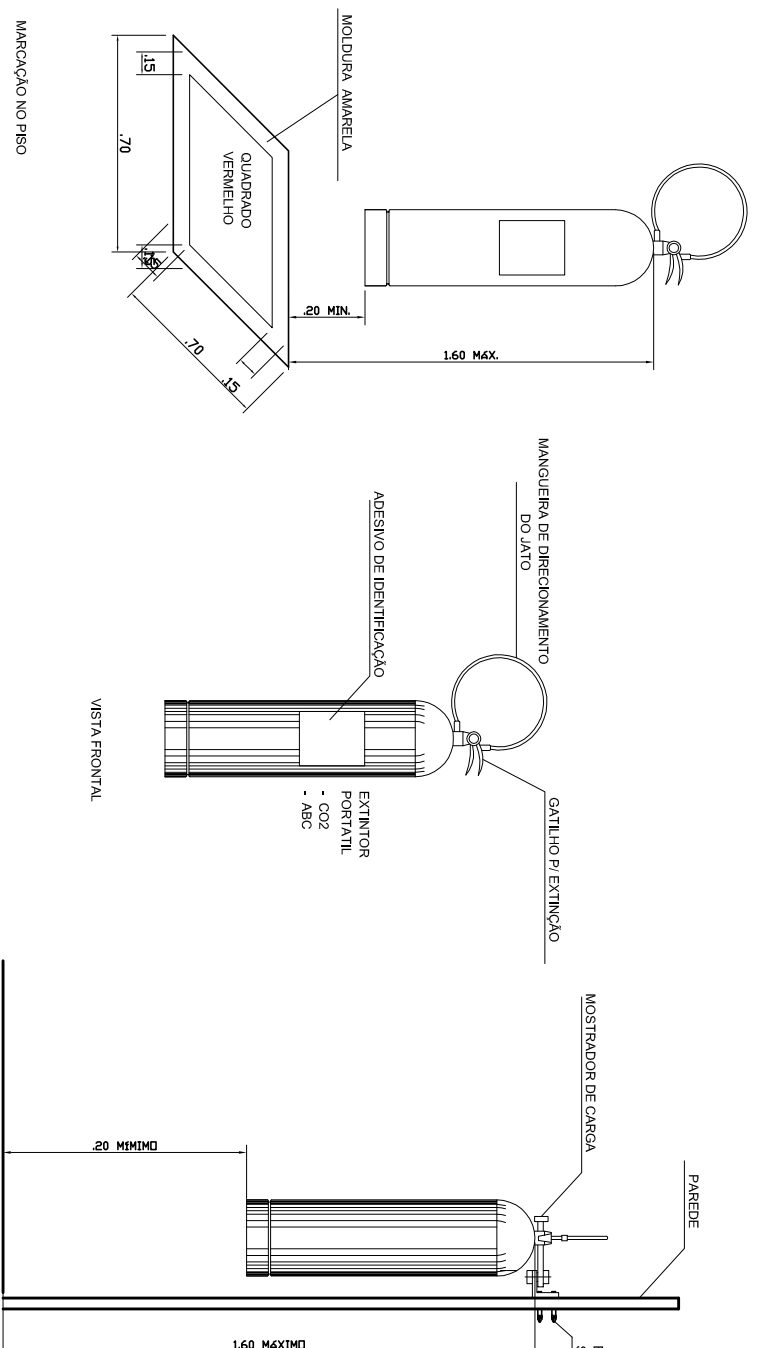

6 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES SEM ESCALA

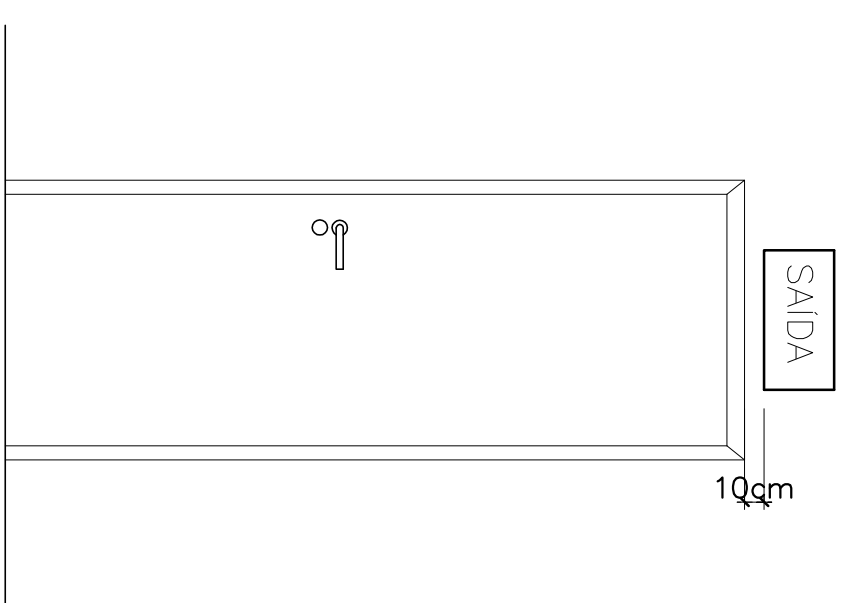



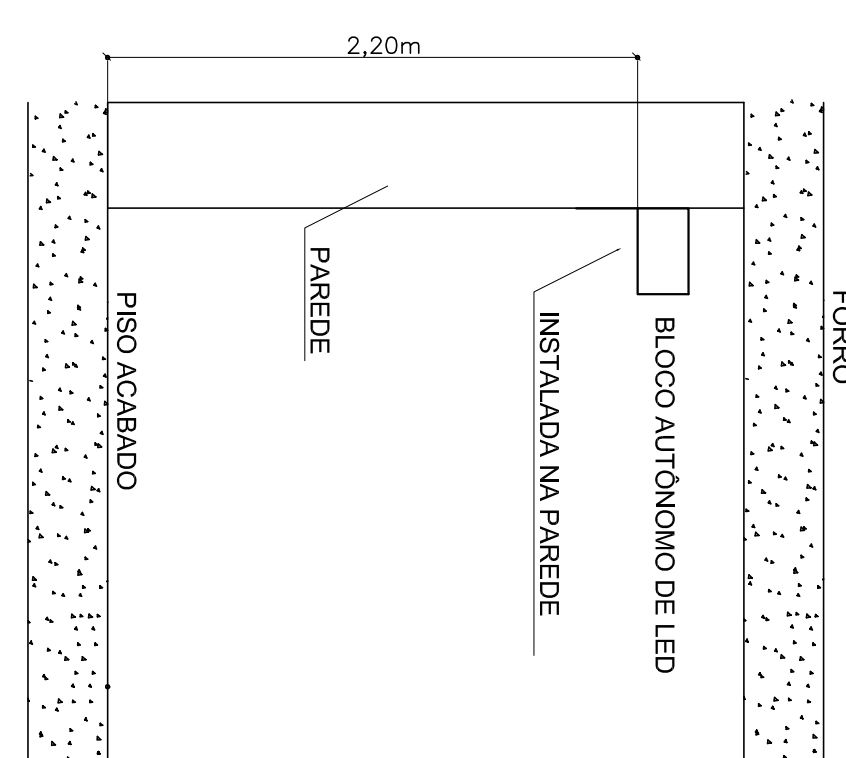








7 DETALHE DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA PORTA SEM ESCALA



8 BLOCO AUTÔNOMO-ILUMINAÇÃO FIXADA NO TETO SEM ESCALA



5 PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DOS EXTINTORES
ESCALA 1/100

SINTESE DE AVALIAÇÃO - NBR 15426-1/2004 - 2 a e 3 a AVALIAÇÃO				
ÍTEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	PRIN. E CON.	ATENDIMENTO
12		SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
13		SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
17	 COMUN. 1  COMUN. 2	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
18	 COMUN. 1  COMUN. 2	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
20		SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
21	 COMUN. 1  COMUN. 2	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
23		SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL
25		SALA DE SENSIBILIZAÇÃO	SALA DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL	INDICAÇÃO DE SALAS DE SENSIBILIZAÇÃO PRESENCIAL

[illegible][illegible][illegible]

		Ministério da Educação
PROJETO PADRÃO - FUNDE		
PROPOSTA : _____		
ENDEREÇO: _____		
MUNICÍPIO - UF: _____		

PROPOSTA DO: _____	_____	_____
RES. TÉCNICO _____	ORCA _____	_____

AUTOR DO PROJETO _____	CAV _____	_____

RUPRO _____	CREA _____	_____

RA _____	_____	

[illegible]